

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name:

Consultant:

Contractor:

Work Inspection Request (WIR)

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمالي - إدارة مشاريع

شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

طلب تفتيش أعمال (WIR)

S. No.:

Description of Works

وصف الأعمال

استلام أعمال الحديد عسكته الري + تنزيل ريل وشروط تحذيري
+ د فانه مر

Inspection Date تاريخ الفحص		Time الوقت		Location المكان	BLOCK11	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط		Quarter الأمير فواز		Street الشارع		
From MH/ Station من مطبق أو محطة	POINT 817	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة		POINT 811		شبكة الري
BoQ No. رقم بند جدول الكميات		Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي				
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد		
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة		
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش/ قبول	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة		MAT No. _____ MIR No. _____

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Contractor's QA/QC Engineer

مهندس المقاول لضبط الجودة

Signature & Date

التوقيع و التاريخ

Issued by Contractor Representative ممثل المقاول	Name الإسم	
	Signature & Date التوقيع و التاريخ	
Received Supervising Consultant Representative ممثل الإستشاري المشرف	Name الإسم	
	Signature & Date التوقيع و التاريخ	

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)

ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name الاسم		Signature & Date التوقيع و التاريخ	
---------------	--	--	--


☒	Approved يعتمد	☐	Rejected مرفوض
-------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

Resident Engineer Comments ملاحظات المهندس المقيم	
--	--

Name:	Signature:	Date:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

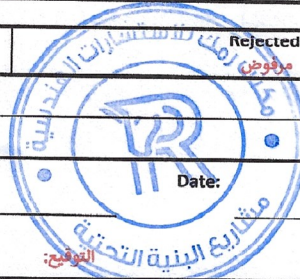

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

S. No.:

إختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station محطة	POINT 811	Station محطة	POINT 817	Street		الشارع
Drawing No.	Block11			Main or Sub		رئيسي أو فرعي
Total Layers	عدد الطبقات	Layer No.	رقم المخطط	line		الخط
Test Location	X=	Layer Depth	رقم الطبقة	Permit No.		رقم التصريح
	Y=	مكان الفحص	سمائة الطبقة	Test Date		تاريخ الفحص
			نسبة الدك المقبولة min%	Test Method		طريقة الإختبار

Checklist لائحة فحص وتحقيق

	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted هل تم تغليف المواسير بإرتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدوياً	☒	☐	☐
Backfill materials free of debris هل مواد الدفان خالية من المخلفات والصخور الكبيرة	☒	☐	☐
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual) مواد الدفان ناتجة من حفرات الخنادق و مغريلة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصرياً)	☒	☐	☐
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos. هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسماكة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسماكة 150مم لأخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached) هل تم إختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل إختبار لكل 100م ²) وإن نتائج الإختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)	☐	☐	☒
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level هل طبقة الردم الأخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية	☐	☐	☒

Test Results

نتائج الفحوصات

Laboratory Name:	اسم المختبر					ملاحظات	
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5	Remarks
Sample Density:	كثافة العينة						
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى						
Wet Density:	الكثافة الرطبة						
Dry Density:	الكثافة الجافة						
Moisture %:	الرطوبة						
Compaction %:	نسبة الدك %						
Final Result	نتيجة	☐	☐	☐	☐	☐	النتيجة النهائية
Comments	ملاحظات						رأسب

ACCEPTED BY:

معتمدة من قبل

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

Contractor Representative

ممثل المقاول

Consultant Inspector

مراقب الإستشاري المشرف

Consultant Resident Engineer

المهندس المقيم للإستشاري

Refer to NWC and Municipality Technical Specifications for backfilling trenches within public roads. The results of the compaction tests are to be recorded on this form

المملكة العربية السعودية
إمارة جدة
تقني إدارة العامة للأشغال والتخطيط

المطور / شركة سافى للمعمارية

الاستشاري العام / الأبنية للاستشارات الهندسية

الاستشاري / مكتب ريك للاستشارات الهندسية

MA\OTHER\222222 222222 222222.dwg

المعايير / شركة طرقة الرياض للمقاولات

الغلاف
Description Sample QU

EXISTING PIPE Ø 75 mm (HDPE)	0
PIPE Ø 60 mm (HDPE)	946.10
Valve 50mm	15
COUPLING 50mm	8
END-CAP	15
TI-IN	5

المخطط التقني لشبكة الري
تلال الخروب - مدينة جدة

P.N: 1 IRRIGATION NETWORK

